

# Bedieningshandleiding PAR-CT01 MAA

## Display


- 1** Tijd, weekday
- 2** Temperatuur verhogen
- 3** Temperatuur verlagen
- 4** Instel item selecteren
- 5** Snelinstelling voor de uitblaasrichting
- 6** Aan/uit
- 7** Snelinstelling ventilatoroerental
- 8** Instellingen

## Weergave op de afstandsbediening

- 9** Aan/uit-led
- 10** Touchdisplay

## Toegestaan temperatuurbereik

Koelen en ontvochtigen: 19 tot 30 °C  
Verwarmen: 17 tot 28 °C  
Automatisch: 19 tot 28 °C

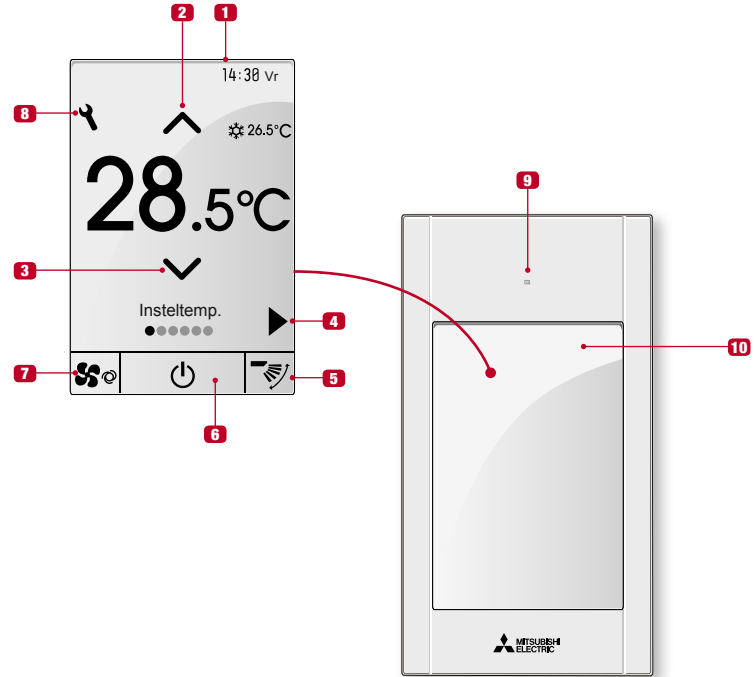


# Bedieningshandleiding PAR-CT01 MAA

## Installatie in-/uitschakelen

- Druk op de Aan/uit-toets **1** op de afstandsbediening.


Het ledlampje licht groen op wanneer de installatie is ingeschakeld (mits deze functie niet in de instellingen werd gedeactiveerd).

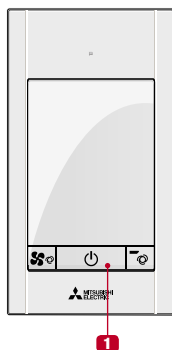

## Temperatuur instellen

- Druk op de pijltoetsen **2** om de gewenste kamertemperatuur in te stellen.


De geselecteerde temperatuur wordt weergegeven op het display.

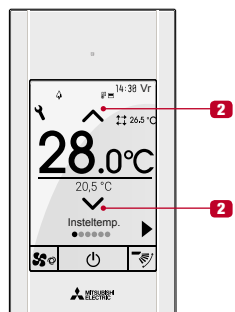

## Bedrijfsmodus instellen

- Selecteer de bedrijfsmodus met de pijltoetsen **3**.


De geselecteerde bedrijfsmodus wordt weergegeven op het display.

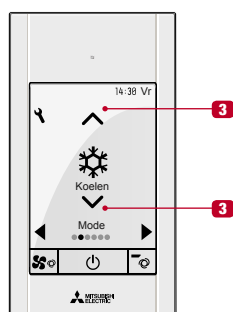

## Ventilatoroerental instellen

- Druk op de pijltoetsen **4** om het gewenste ventilatoroerental te selecteren.

Het geselecteerde ventilatoroerental wordt weergegeven op het display.

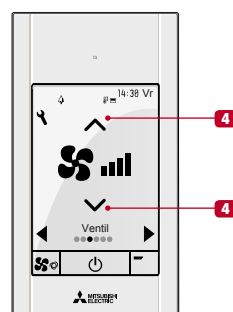

## Instelling uitblaasrichting

- Druk op de pijltoetsen **5** om de gewenste instelling van de uitblaasrichting te selecteren.

De geselecteerde instelling van de uitblaasinrichting wordt weergegeven op het display.

